


천안상록골프장 카트 전자유도선 교체공사 도면

2023. 04.



공무원연금공단

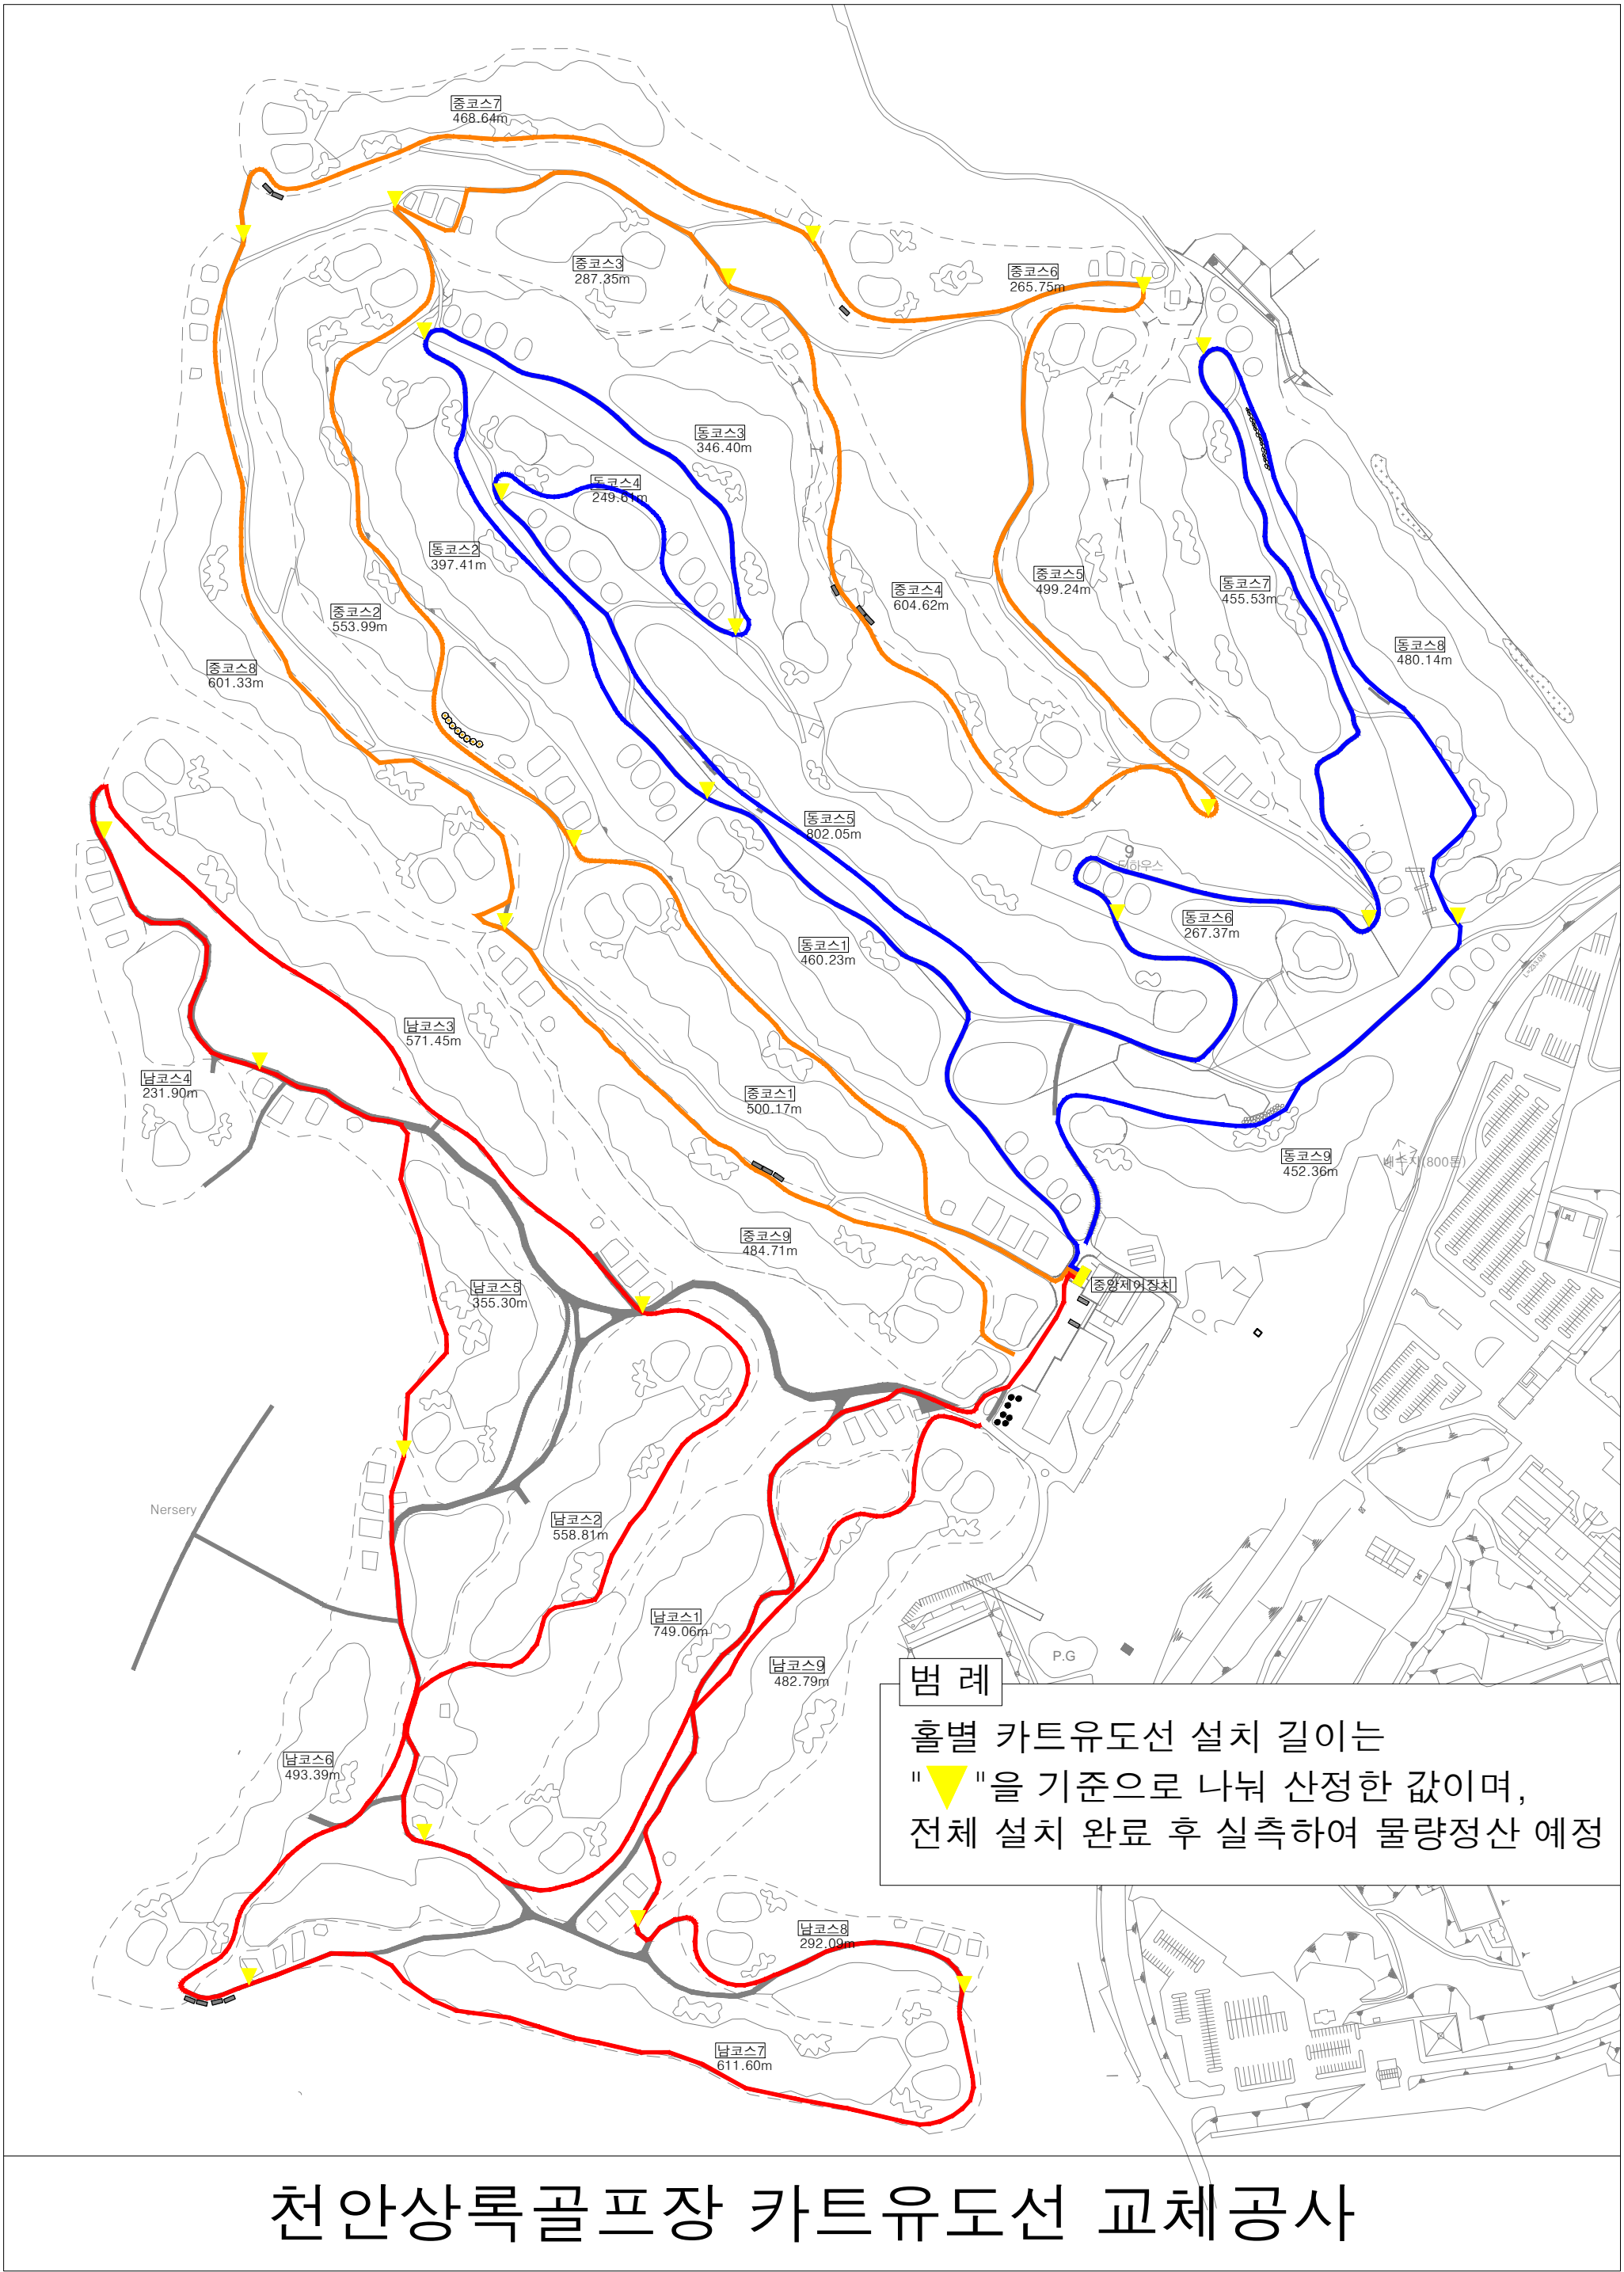

천안상록골프장 카트유도선 설치 수량

코스/홀		전자유도선(M)	코스/홀		전자유도선(M)	코스/홀		전자유도선(M)
동코스	1	460.23	중코스	1	500.17	남코스	1	749.06
	2	397.41		2	553.99		2	558.81
	3	346.40		3	287.35		3	571.45
	4	249.61		4	604.62		4	231.90
	5	802.05		5	499.24		5	355.30
	6	267.37		6	265.75		6	493.39
	7	455.53		7	468.64		7	611.60
	8	480.14		8	601.33		8	292.09
	9	452.36		9	484.71		9	482.79
계		3,911.1	계		4,265.8	계		4,346.39

동코스	3,911.1M
중코스	4,265.8M
남코스	4,346.39M
합 계	12,523M(소수점 아래 반올림)

※ 설치 수량은 도면상 수량으로, 설치 완료 후 실제 물량 정산 예정